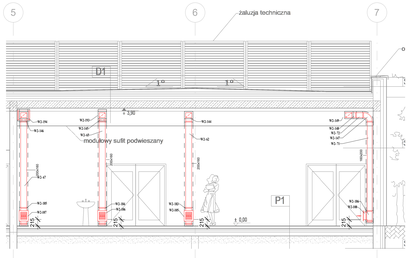
5
6
żaluzja techniczna
D1
modułowy sufit podwieszany
P1
± 0,00

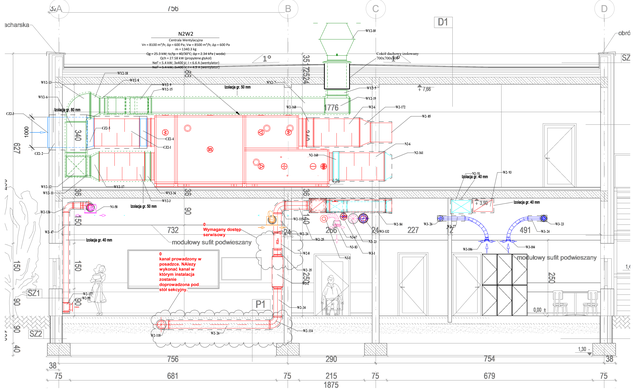
5A
5B
B
C
D1
D
obróbka blacharska
NZW2
Centrala Wentylacyjna
Vn = 6100 m³/h, dp = 500 Pa, Vw = 6100 m³/h, dp = 500 Pa
n = 1340,2 1/g
Qp = 25,9 kW, tp/tp = 45/30°C, dp = 24 kPa (wentyl)
Dp1 = 17,9 kW (przyjęcie pilot)
Nw1 = 5,4 kW, 3x400 [n = 0,8 A (zamówiono)
Nw2 = 5,4 kW, 3x400 [n = 0,8 A (zamówiono)
Cokół dachowy izolowany
700x700x400
W10.8
W10.4
W10.5
W10.6
W10.7
W10.3
W10.2
W10.1
W11.8
W11.4
W11.5
W11.6
W11.7
W11.3
W11.2
W11.1
W12.8
W12.4
W12.5
W12.6
W12.7
W12.3
W12.2
W12.1
W13.8
W13.4
W13.5
W13.6
W13.7
W13.3
W13.2
W13.1
W14.8
W14.4
W14.5
W14.6
W14.7
W14.3
W14.2
W14.1