UWAGA REALIZACYJNA:
Przejście pod ławą fundamentową wykonać w tulei ochronnej stalowej na odcinku 1 m od stopy, średnicy dostosowanej do rury przewodowej zabezpieczonej antykorozyjnie taśmą DENSO

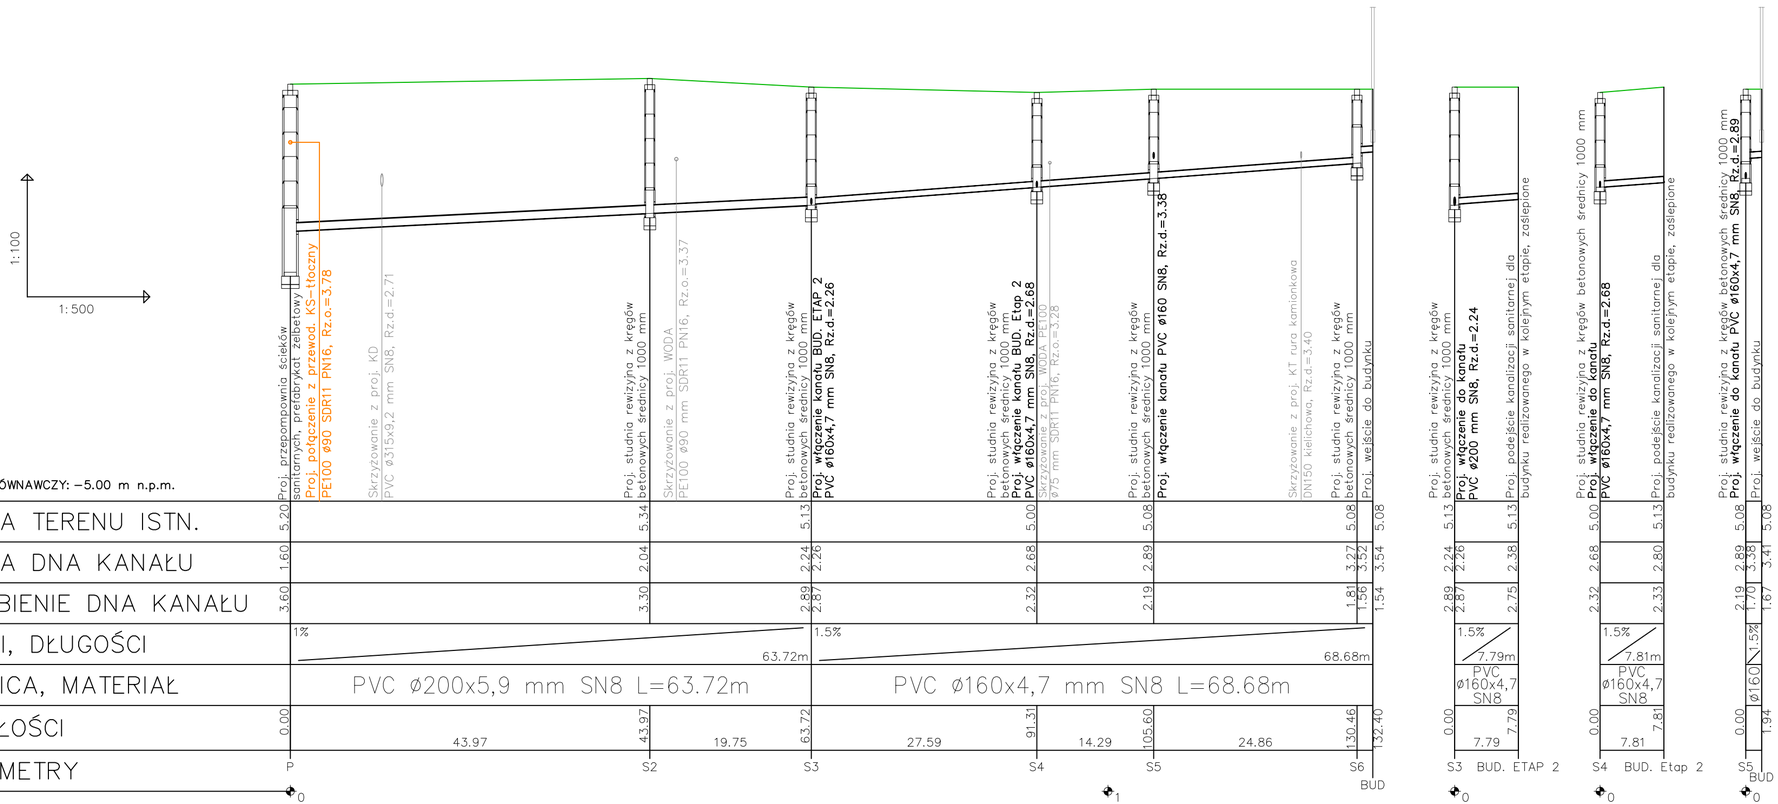

| | | |